

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **U HŘBITOVA 36,38,40**

PSČ, místo: **586 01 JIHLAVA**

Typ budovy: **BYTOVÝ DŮM**

Plocha obálky budovy: **2732,66 m²**

Objemový faktor tvaru A/V: **0,88 m²/m³**

Celková energeticky vztažná plocha: **2631,50 m²**



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mimoradne
úsporná **A**

← 39

A

Velmi
úsporná **B**

← 59

55 B

Úsporná **C**

← 79

C

Částečně úsporná **D**

← 118

D

Nehospodárna **E**

← 158

E

Velmi
nehospodárna **F**

← 197

F

Mimoradne
nehospodárna **G**

G



← 50

32



← 75



← 100



← 149



← 199



← 249



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

144,1


84,5

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☐	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☐	
Vytápění:	☐	
Chlazení / klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☐	

PODÍL ENERGO NOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

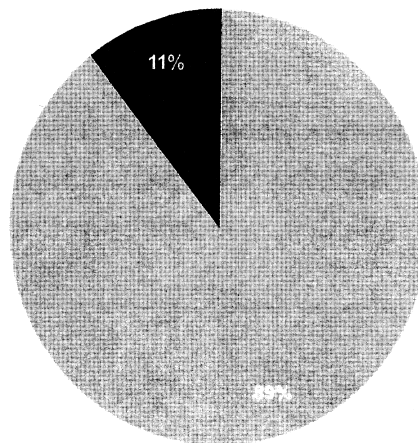

■ CZT s 50-80% OZE - 128,8
■ Elektřina ze sítě - 15,3

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em} \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	Dílčí dodané energie					
		Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)					
Mimořádně úsporná							
A	0,38			2			
B		23					
C						26	4
D							
E							
F							
G							
Mimořádně neúsporná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		61,2		4,9		67,8	10,1

Zpracovatel: Ing. JIŘÍ JÁNSKÝ

Kontakt: 603 805 283

jansky@profat.ji.cz

Osvědčení č.: 0326

Vyhotoveno dne: 24.11.2016
Ing. JIŘÍ JÁNSKÝ
projektová činnost ve výstavbě
Podpis: POLNÍ 4427/20, 586 01 JIHLAVA
IČ: 440 56 290