

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Celková energetický vztažná plocha: **241.4 m²**



53

- 80

106

← 153


← 199

← 246

G

1571,0

MWh/rok

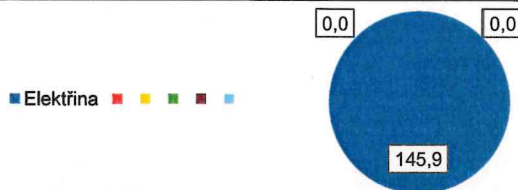

Průměrný součinitele prostupu tepla budovy

2.00 W/(m².K)

G



Měrná potřeba tepla na vytápění

499.0 kWh/(m².rok)

Celková dodaná energie

604.2 kWh/(m².rok)

G



Vytápění

578.6 kWh/(m².rok

G



Chlazení

0,0 kWh/(m².rok



Nucené větrání

0.0 kWh/(m².rok)



Úprava vlhkosti

0,0 kWh/(m².ro)



Příprava teplé vody

19.2 kWh/(m².rok)



Osvětlení

6.5 kWh/(m².rok

Podpis: